

Качество и баланс ХВС


Объект источник: Наименование и адрес объекта источника

Резюме:


Всего проанализировано:	25 суток	с	01.01.2020	до	25.01.2020
Потери в коридоре "0" баланса:	0 суток	0,0	%		
Потери за коридором "0" баланса:	25 суток	100,0	%		
Потери воды всего:	426,26 ± 357,43 м3 (4,66 ± 3,91 %)				

		Всего	01.01.2020	02.01.2020	03.01.2020	04.01.2020	05.01.2020	06.01.2020	07.01.2020
Источник	расход, м3	9 148,75	335,80	354,11	349,28	360,61	363,56	382,02	328,19
	корреляция R		0,345	0,467	0,592	0,923	0,958	0,590	0,539
	КМАКС/МИН		2,77	3,44	3,78	3,95	4,92	4,77	4,28
	Суммарное потребление электроэнергии, кВт*ч	2 693,638	103,498	105,197	104,744	105,319	106,514	108,348	102,272
	Удельное потребление ЭЭ (на отпуск), кВт*ч/м3	0,295	0,308	0,297	0,300	0,292	0,293	0,284	0,312
	Удельное потребление ЭЭ (по потребителям), кВт*ч/м3	0,309	0,322	0,310	0,314	0,306	0,306	0,297	0,326
Потребители, расход, м3	Наименование и адрес потребителя	757,00	32,27	27,95	29,57	29,35	31,14	33,31	27,18
	Наименование и адрес потребителя	1 063,96	41,86	43,47	39,96	39,69	41,95	43,54	38,07
	Наименование и адрес потребителя	304,38	11,77	13,00	9,94	12,55	12,80	13,21	11,48
	Наименование и адрес потребителя	1 692,60	62,93	64,07	69,81	69,51	73,95	70,94	60,61
	Наименование и адрес потребителя	291,51	10,31	10,39	10,36	10,40	10,17	11,31	9,12
	Наименование и адрес потребителя	650,67	24,97	26,24	26,70	25,17	23,03	25,39	23,97
	Наименование и адрес потребителя	3 391,96	113,86	129,47	124,53	135,18	133,62	142,97	121,22
	Наименование и адрес потребителя	19,31	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,26	0,00
	Наименование и адрес потребителя	551,11	23,91	24,31	22,31	22,52	21,86	23,70	22,09
Сумма потребителей	расход, м3	8 722,50	321,88	338,89	333,17	344,58	348,52	364,64	313,75
	корреляция R		0,352	0,479	0,603	0,929	0,960	0,597	0,546
	КМАКС/МИН		2,87	3,57	3,87	4,09	5,40	5,09	4,55
Потери	Абсолютные DV, м3	426,26	13,92	15,22	16,11	16,04	15,04	17,38	14,44
	Скачок DVi+1/DVi		1,000	1,094	1,058	0,995	0,938	1,156	0,831
	Относительные, %	4,66	4,15	4,30	4,61	4,45	4,14	4,55	4,40
Коридор "0" баланса	-V0, м3	-357,43	-13,15	-13,86	-13,65	-14,10	-14,24	-14,93	-12,84
	+V0, м3	357,43	13,15	13,86	13,65	14,10	14,24	14,93	12,84


Расходы и потери воды

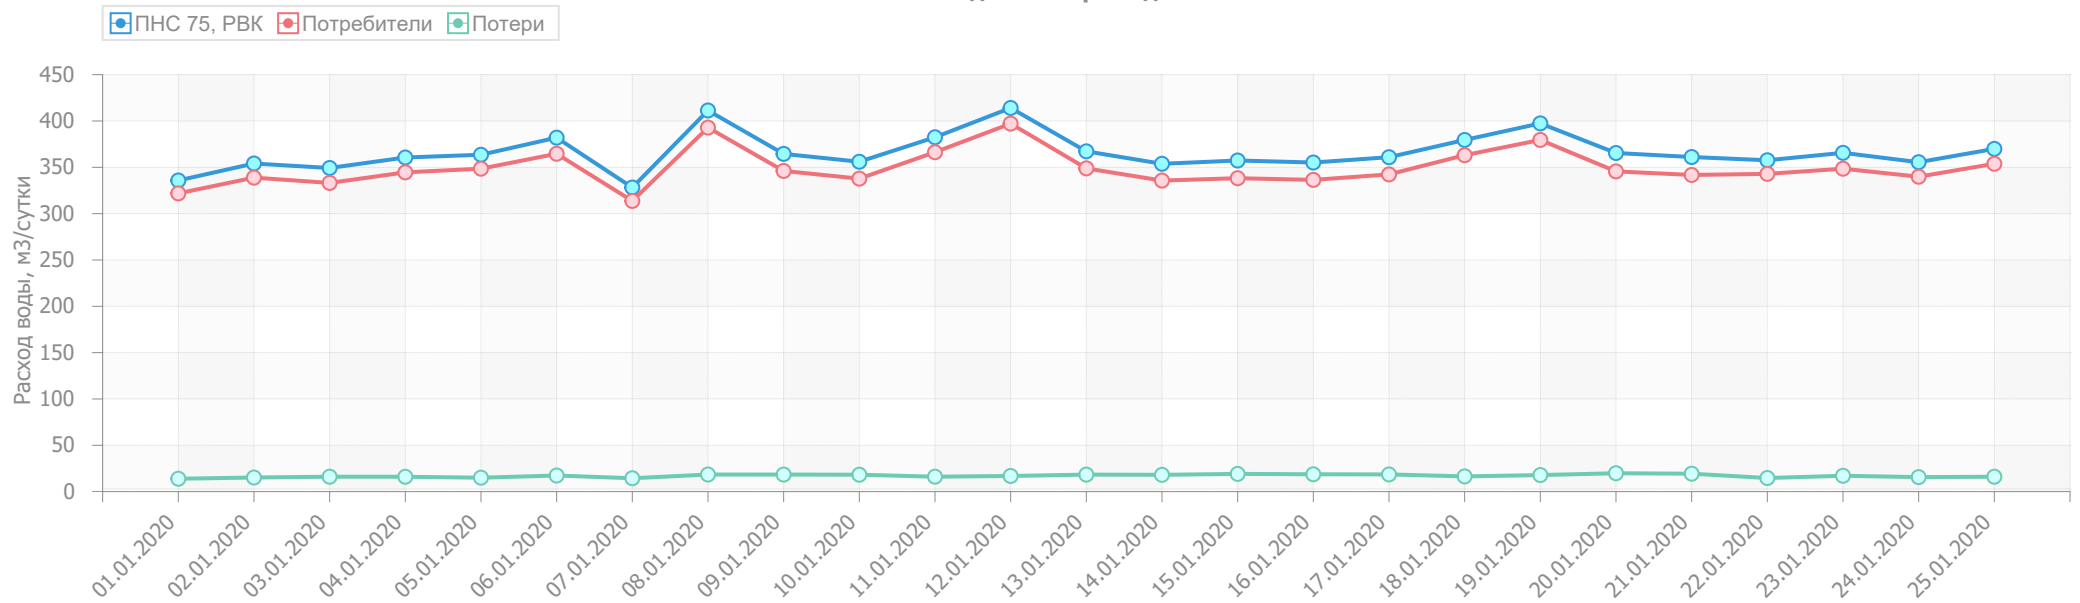


Потери воды и коридор нулевого баланса

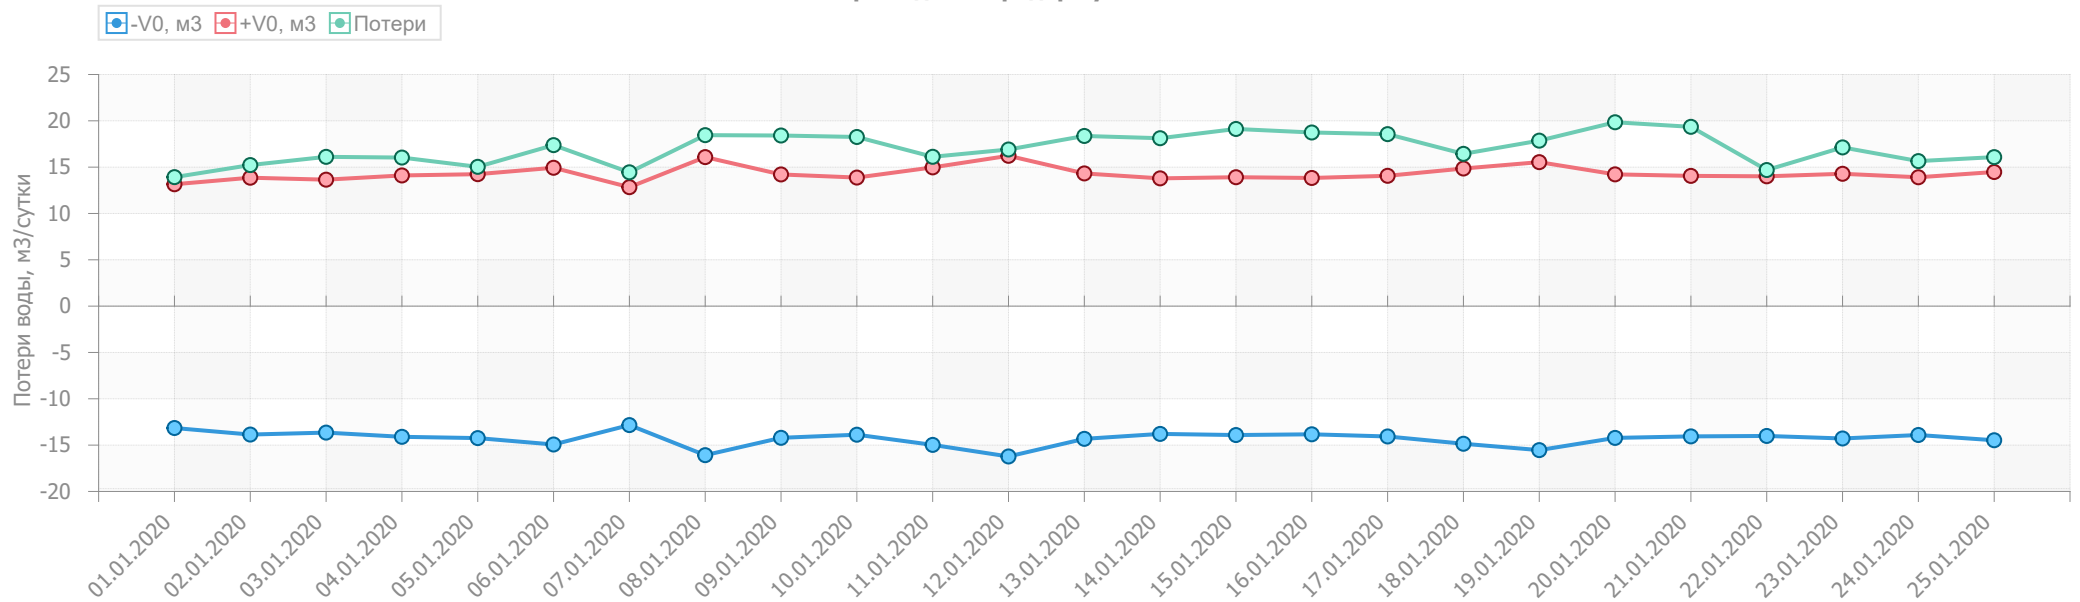


Дифференциальный анализ

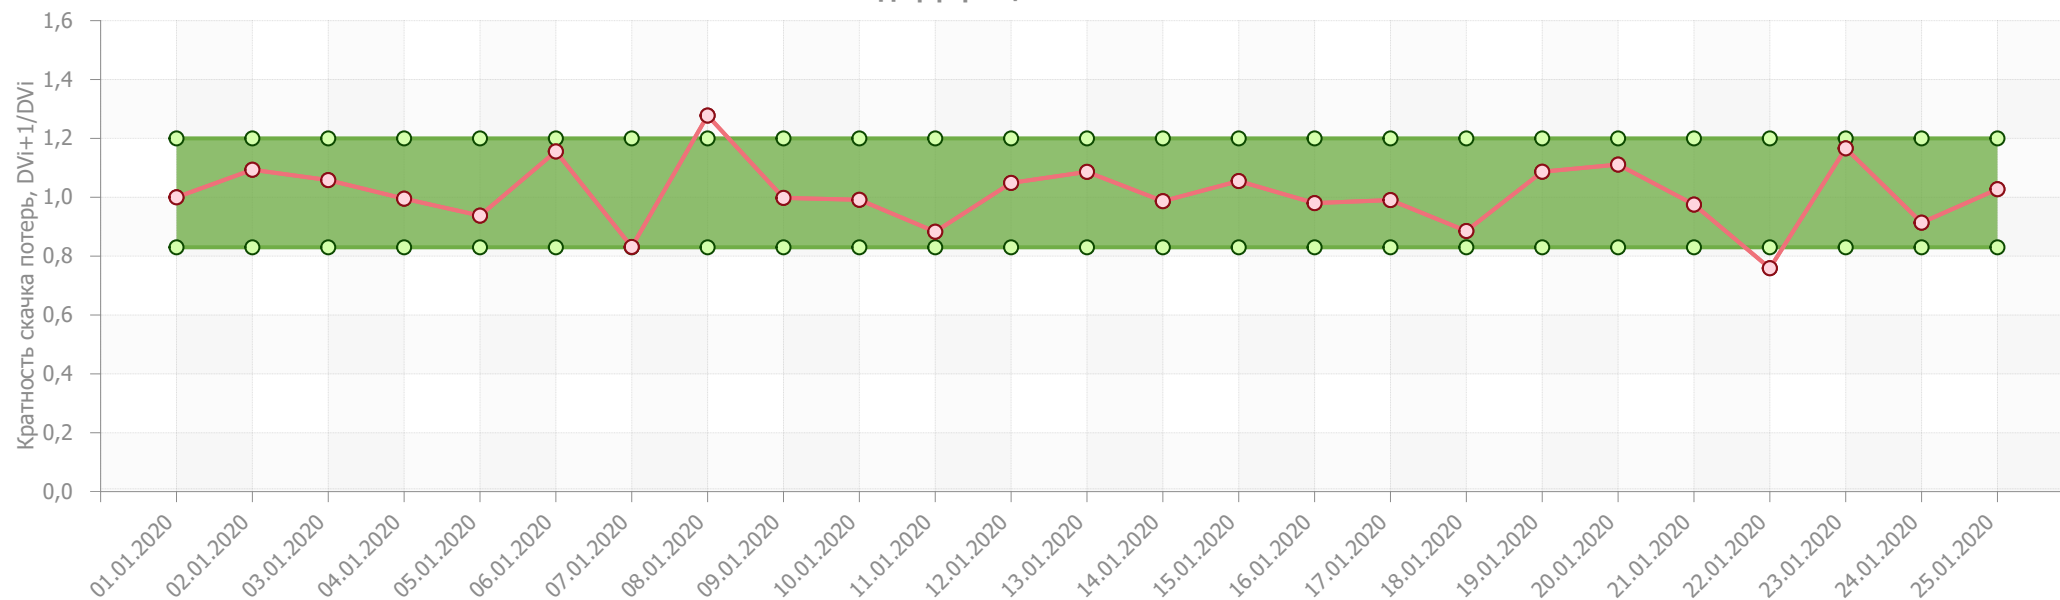

Корреляционный анализ

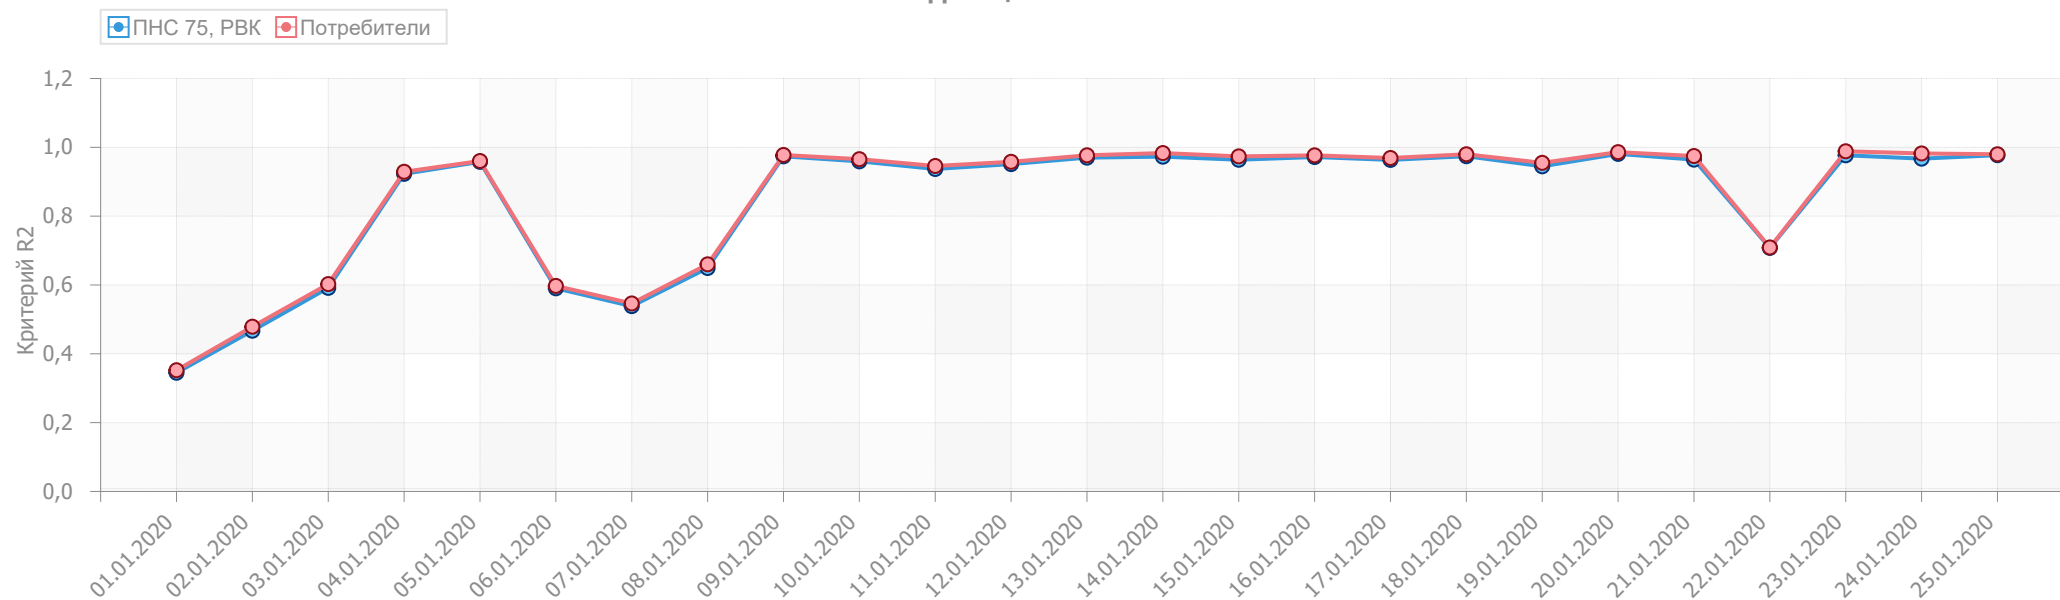

Критерий Макс/Мин

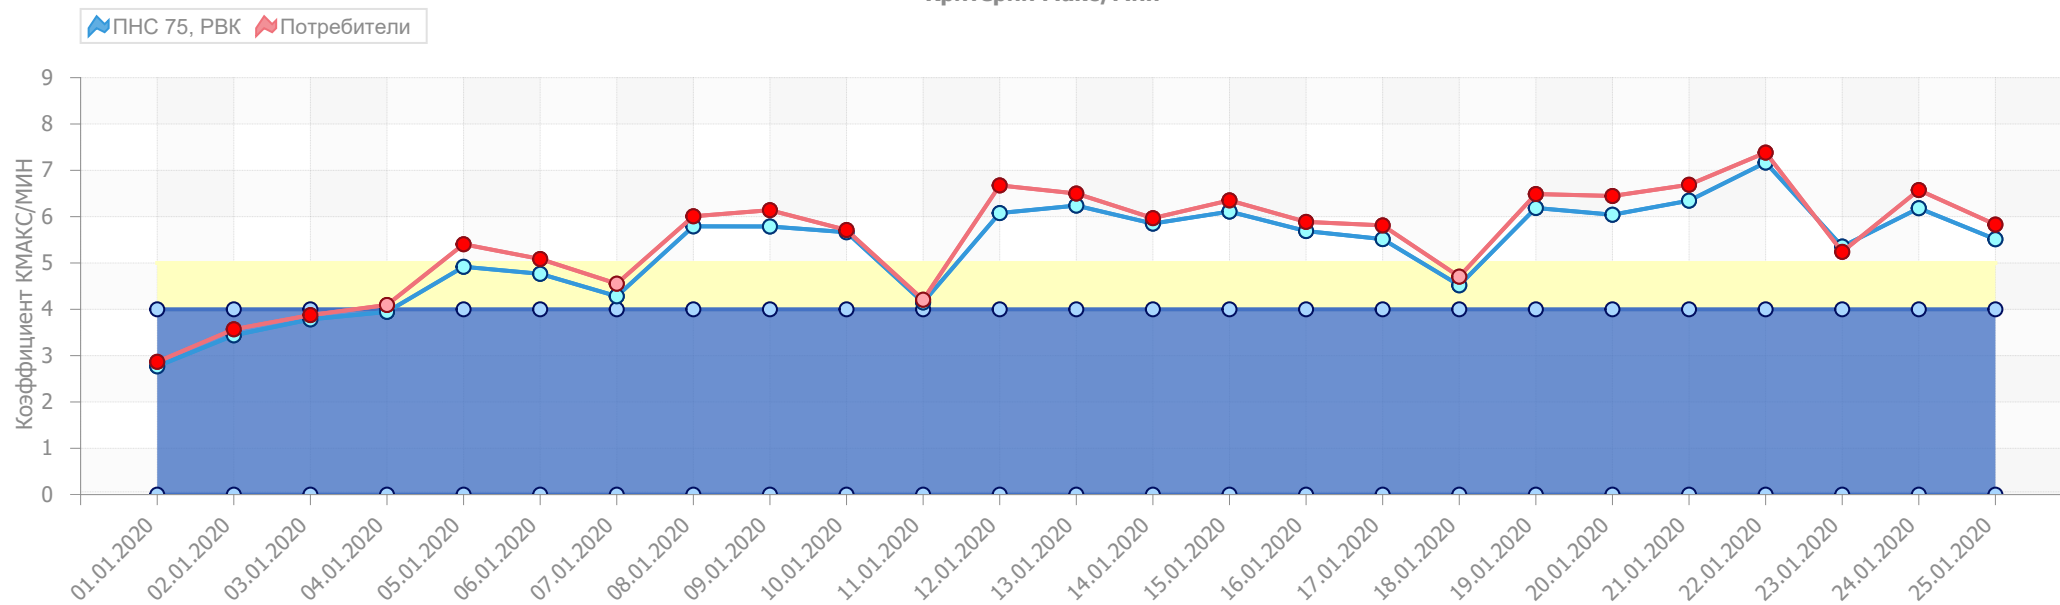

Удельное потребление электроэнергии

