Приложение А
Общий вид регулятора
для РТ-2010

1. Контроллер
2. Монитор
3. Индикатор "Сеть,Авария"
4. Клавиатура
5. Сетевой предохранитель
6. Откидная крышка для доступа к винтовым клеммникам
7. Винтовые клеммы подключения внешних цепей
8. Кабельная втулка

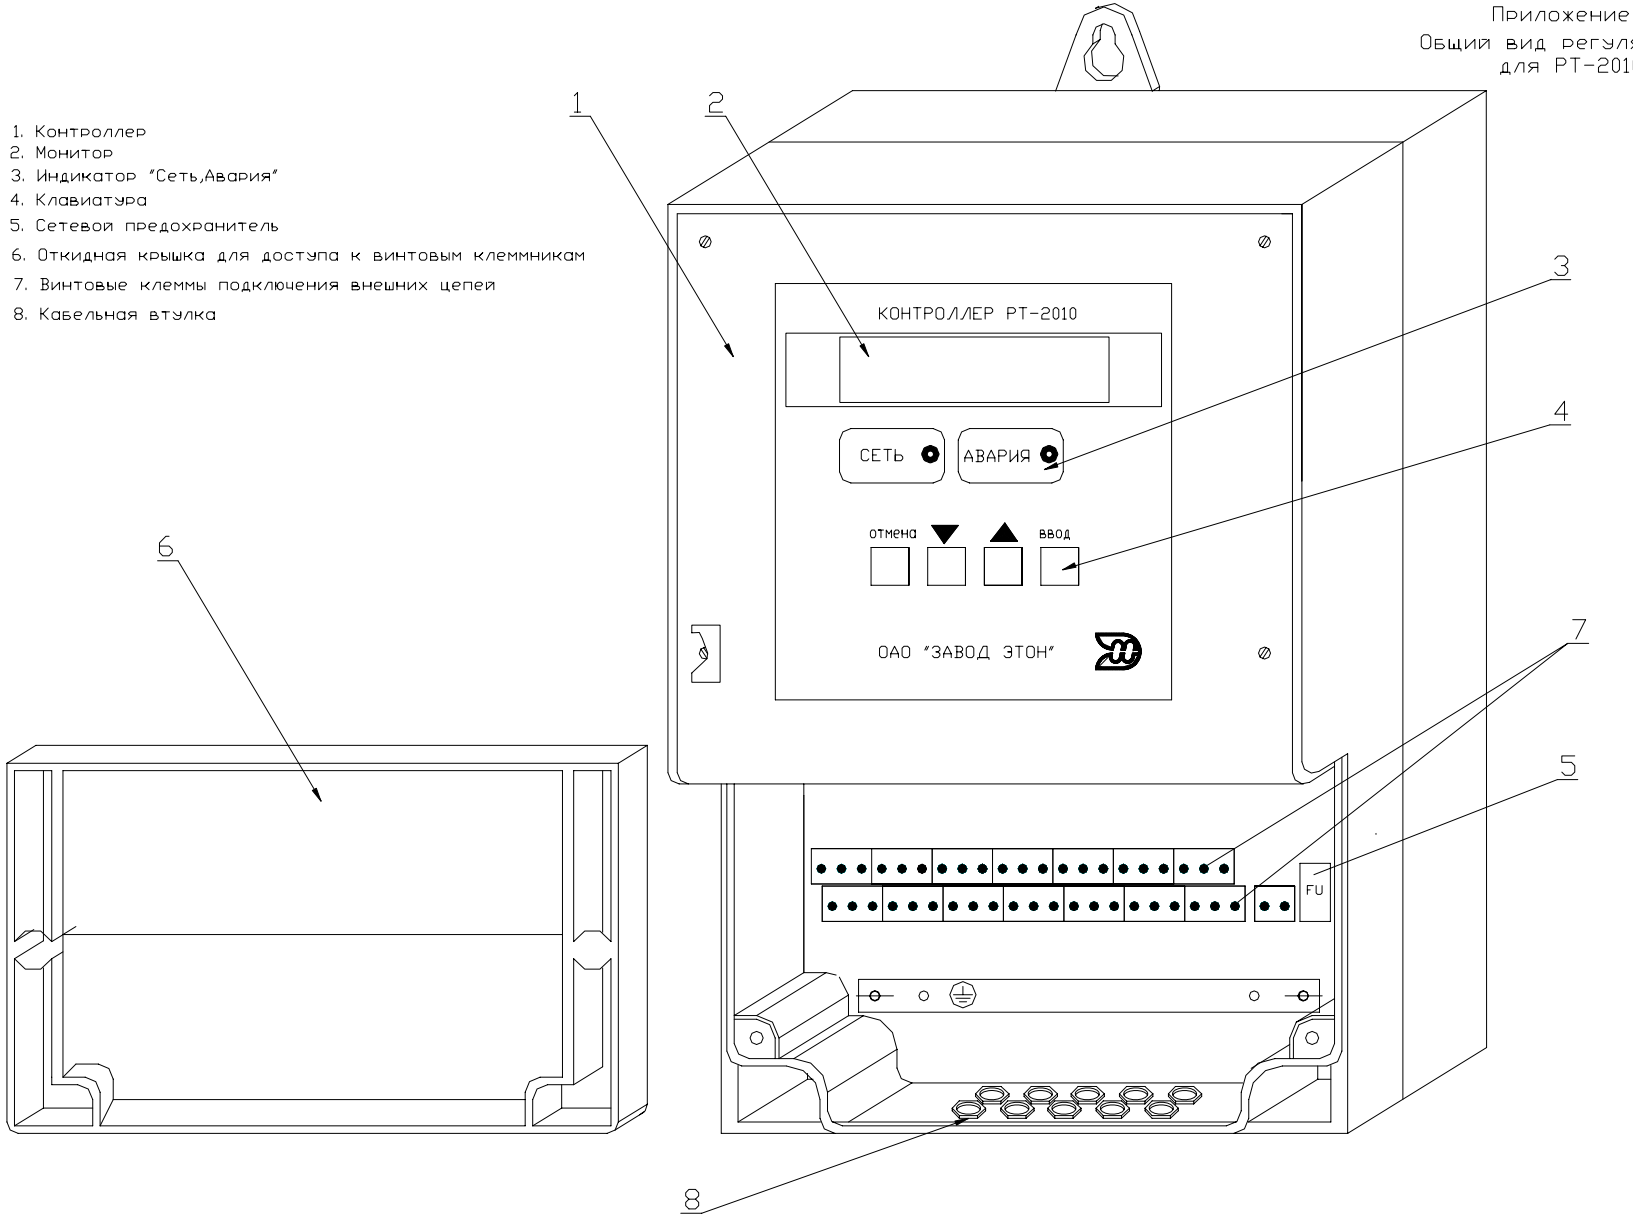

Приложение В
Регулятор температуры РТ–2010
Схема меню контроллера
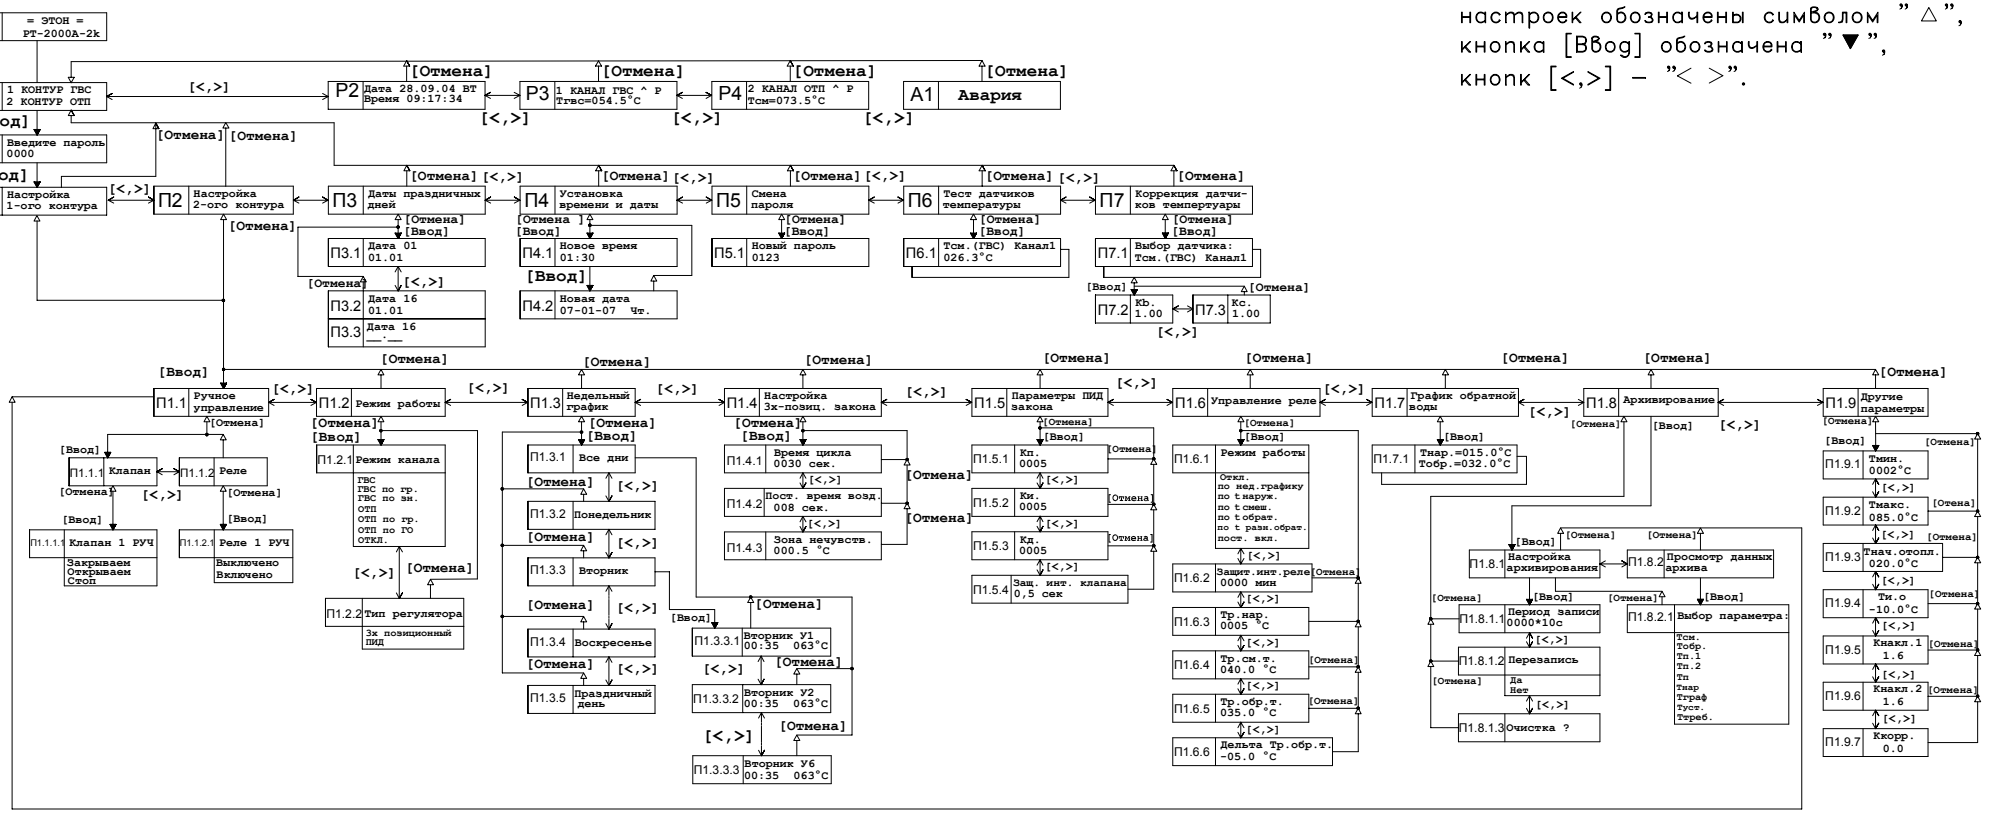
Р–окно просмотра
П–окно настройки
Переход кнопкой [Отмена] в окнах настроек обозначены символом "△", кнопка [Ввод] обозначена "▼", кнопк [<,>] – "< >".